




**PÉNZJEGYNYOMDA ZRT.**


1055 BUDAPEST MARKÓ UTCA 13-17.

Villamos energia	Földgáz
5000 - 10000 MWh	10000 MWh feletti

CO2 egyenérték összetétel

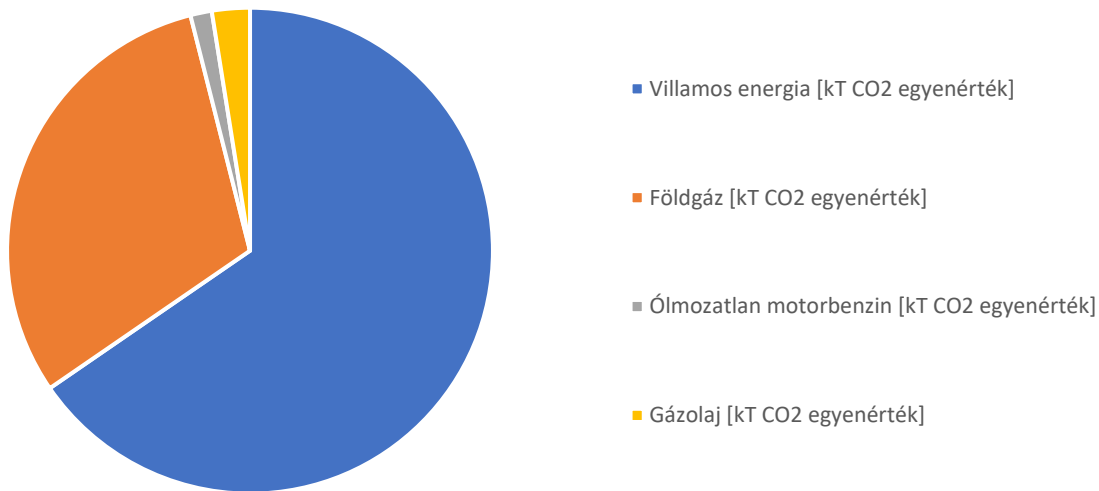

Teljes energia felhasználás [MWh]

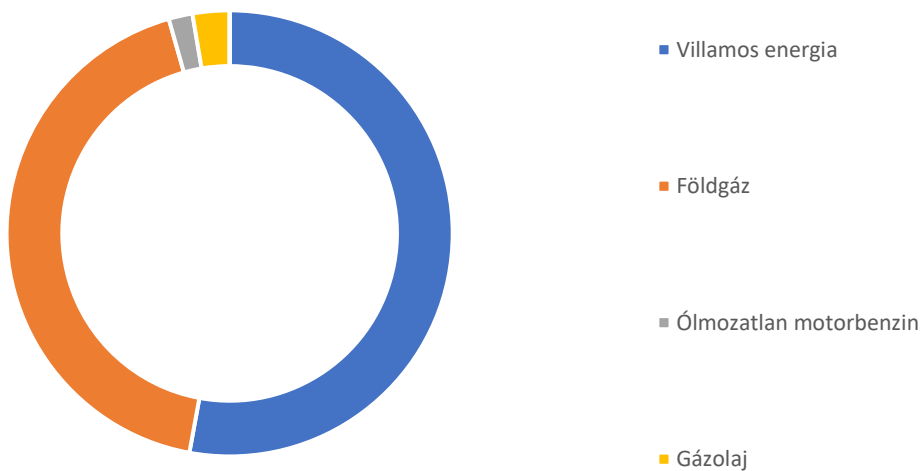



## ENERGETIKAI SZAKREFERENSI JELENTÉS

2022

### PÉNZJEGYNYOMDA ZRT.

1055 BUDAPEST MARKÓ UTCA 13-17.

ÜHG gázok				
	CO2 egyenérték	Épület	Tevékenység	Szállítás
Villamos energia [kT CO2 egyenérték]	1,344336	0,295754	1,048582	0,000000
Földgáz [kT CO2 egyenérték]	0,629557	0,522532	0,107025	0,000000
Ólmozatlan motorbenzin [kT CO2	0,029233	0,000000	0,000000	0,029233
Gázolaj [kT CO2 egyenérték]	0,051832	0,000000	0,001037	0,050796

#### Munkavállalók szemléletformálása

##### Vállalati energiahatékonysági tanácsok

e-mobilitás, innovatív szigetelési megoldások, füstgáz hőkinyerés és hasznosítás, inverteres split klíma, hőszivattyú, hidraulikai beszabályozás, tetőhűtés, napelemes rendszer, kondenzációs kazán, energiatárolás, szivattyú beépítés, energiamonitoring, fázisjavítás

##### Lakossági energiahatékonysági tanácsok

innovatív szigetelési megoldások, energiahatékony fűtésvezérlő rendszerek, villanykörte kisokos, e-mobilitás, szelektív hulladékgyűjtés, vízfelhasználás, távfűtés, okos város, energiamonitoring, mesterséges erdők, napelemes rendszerek, klímaberendezések, jogszabályi változások, jeles dátumok